




Diretor Técnico: Dr. Fernando VC De Marco  
CRM 87270 RQE 35860

São José dos Campos, 16 de janeiro de 2019

## Relato de Eficiência e Economia de Água

Com a implantação de arejadores de torneiras e chuveiros, substituição de mecanismos de descarga de caixas acopladas e ações educativas com colaboradores reduzimos o consumo de água excessivo de nossa unidade.

Em 2016 tínhamos um consumo de 1,200 m<sup>3</sup> paciente dia com a implantação das ações descritas acima obtivemos uma redução para 800 m<sup>3</sup> paciente dia, monitoramos toda água envolvida no atendimento ao paciente ou seja: água de higienização de mãos, banho, preparo de refeições, higienização de louças, higienização de leitos e materiais. Abaixo segue uma imagem ilustrativa onde evidência a vazão de uma torneira convencional e torneiras com arejadores.

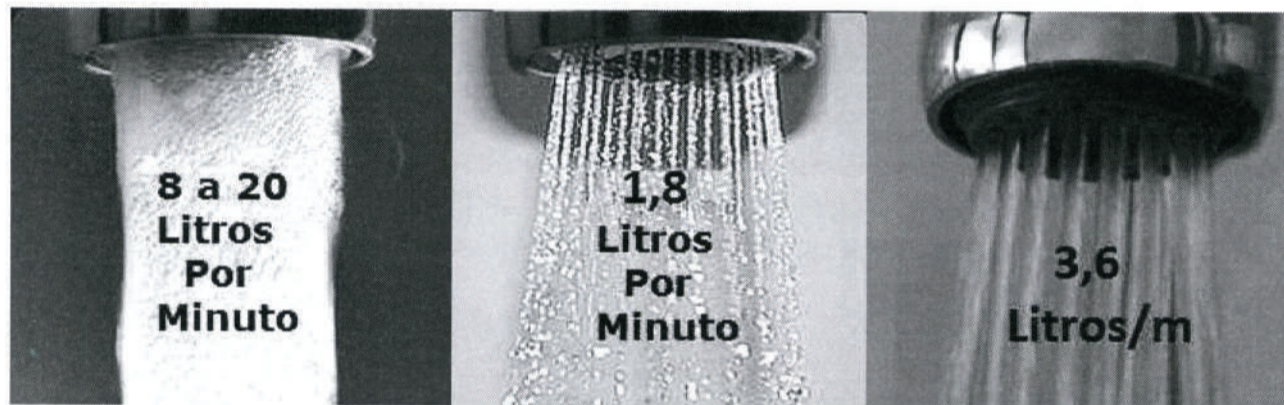

↑  
Modelo Tradicional

↑  
Arejador Alta Pressão

↑  
Arejador Baixa Pressão

Devemos pensar na preservação do bem mais rico que a natureza nos oferece e com pequenas ações e mudanças de condutas podemos fazer a diferença, para nós a economia foi expressiva e eficaz assim indicamos o uso de arejadores para residências e comércios.

Sem mais,

Diego Souza  
Supervisor de Manutenção

*Diego Souza*  
Supervisor - Manutenção  
CREA 5063633806  
E-mail: diego.souza@vivalle.com.br  
Tel: (12) 3924-4900 Ramal - 4988

Clique na imagem ao lado e assista a reportagem na íntegra.

